



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น  
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพื่อบังคับใช้อาคารที่ปลูกสร้างใหม่ โดยเฉพาะอาคาร  
ปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำ ทั้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  
คุณภาพน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๑) และมาตรา ๔๔ ได้  
กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย ใน  
อาคาร ประกอบมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การ  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจึงจำเป็นต้องตราเป็น  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้



**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น**  
**เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕**

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น โดยความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น และนายอำเภอโนนสัง จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้านเรือน โรงร้านค้า แพ คลังสินค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่น การปรุงอาหาร การอาบน้ำ ซักผ้า ล้างจาน ล้างผัก หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

“ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การทำระบบจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่ายโดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปหรือแบบวงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีขนาด จำนวน และรูปแบบตาม มาตรฐาน ก ๑ ท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดเป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง รางคู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

/เจ้าพนักงาน..

"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ


ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕



(นายยุทธพล ตรอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น

เห็นชอบ



(นายสมศักดิ์ แสนอินทร์)

นายอำเภอโนนสัง



(นายแพทย์ จรกระโทก) จ.ม. ๐๕

ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง



ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

| จำนวนคน | ปริมาตรบ่อดักไขมันที่ต้องการ<br>(ลบ.ม.) | ขนาดบ่อ          |                 | จำนวนบ่อ<br>(บ่อ) |
|---------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|         |                                         | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความลึกน้ำ (ม.) |                   |
| ๕       | ๐.๑๗                                    | ๐.๘              | ๐.๕๐            | ๑                 |
| ๕-๑๐    | ๐.๓๔                                    | ๐.๘              | ๐.๗๐            | ๑                 |
| ๑๐-๑๕   | ๐.๕๑                                    | ๑.๐              | ๐.๗๐            | ๑                 |
| ๑๕-๒๐   | ๐.๖๘                                    | ๑.๒              | ๐.๖๐            | ๑                 |
| ๒๐-๒๕   | ๐.๘๕                                    | ๑.๒              | ๐.๘๐            | ๑                 |

๑.๒ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

| จำนวนคน | ปริมาตรบ่อดักไขมันที่ต้องการ<br>(ลบ.ม.) | ขนาดบ่อ          |                 | จำนวนบ่อ<br>(บ่อ) |
|---------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|         |                                         | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความลึกน้ำ (ม.) |                   |
| ๒๕-๓๐   | ๑.๐๒                                    | ๑.๐              | ๐.๗๐            | ๒                 |
| ๓๐-๓๕   | ๑.๑๙                                    | ๑.๐              | ๐.๘๐            | ๒                 |
| ๓๕-๔๐   | ๑.๓๖                                    | ๑.๒              | ๐.๖๐            | ๒                 |
| ๔๐-๔๕   | ๑.๕๓                                    | ๑.๒              | ๐.๗๐            | ๒                 |
| ๔๕-๕๐   | ๑.๗                                     | ๑.๒              | ๐.๘๐            | ๒                 |

๑.๓ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

| ขนาดพื้นที่<br>(ตารางเมตร) | ปริมาตรบ่อดักไขมันที่ต้องการ<br>(ลบ.ม.) | ขนาดบ่อ (ม.) |       |      |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|------|
|                            |                                         | ความลึกน้ำ   | กว้าง | ยาว  |
| ๑๐                         | ๐.๒๐                                    | ๐.๔๐         | ๐.๕๐  | ๑.๐๐ |
| ๑๐-๒๕                      | ๐.๔๗                                    | ๐.๖๐         | ๐.๖๐  | ๑.๓๐ |
| ๒๕-๕๐                      | ๐.๙๖                                    | ๐.๗๕         | ๐.๘๐  | ๑.๖๐ |
| ๕๐-๗๕                      | ๑.๕๐                                    | ๐.๗๕         | ๑.๐๐  | ๒.๐๐ |
| ๗๕-๑๐๐                     | ๑.๙๔                                    | ๐.๘๐         | ๑.๑๐  | ๒.๒๐ |
| ๑๐๐-๑๒๕                    | ๒.๔๕                                    | ๐.๘๕         | ๑.๒๐  | ๒.๔๐ |
| ๑๒๕-๑๕๐                    | ๒.๙๖                                    | ๐.๙๐         | ๑.๒๐  | ๒.๖๐ |
| ๑๕๐-๑๗๕                    | ๓.๔๗                                    | ๑.๐๐         | ๑.๓๐  | ๒.๖๐ |
| ๑๗๕-๒๐๐                    | ๓.๙๘                                    | ๑.๐๐         | ๑.๓๕  | ๒.๘๐ |

๒. แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน


ใช้แบบมาตรฐานการก่อสร้างของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๓ แบบ ตาม

เอกสารแนบท้าย

แบบที่ ๑  
สำหรับบ้านพักอาศัย

แบบจัดภายใน ขนาด ๑ ห้องนอน

น้ำพริกจากครัว PVC.๕2"-3"

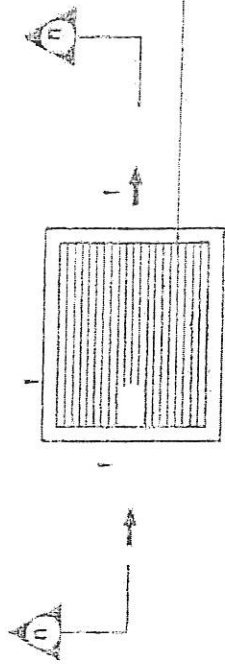


บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมด้านเรขาคณิตมีความยาว 0.40x0.50 ม.  
พร้อมฝา (ทองเหลือง)  
ท่อระบายน้ำเข้าถังตกไน้มัน PVC ๑ 2"-3"

[illegible]

แปลว่า ถึงได้ก็เลย

Σ - 2000 CUBIC M

土 庫 藏 書

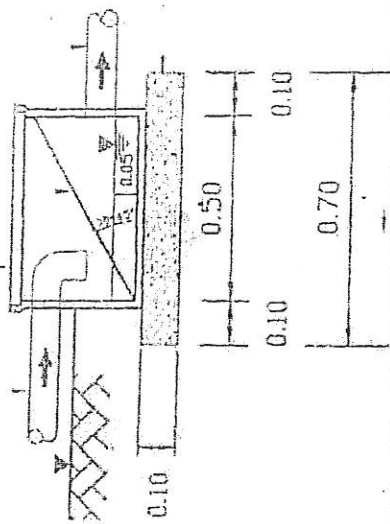


บ่อพักมีเมมเบรนคัลเลอร์ขนาด ๑.๔๐x๐.๕๐ ม.  
พร้อมฝา (ทองแดง)  
ตะแกรงเหล็กฉีกขนาด ๕ มม. ระยะห่าง ๐.๐๒ ม.  
ท่อระบายไปข้างถัง PVC Ø 2"-3"

புதுச்சேரி

[illegible]

100  
100



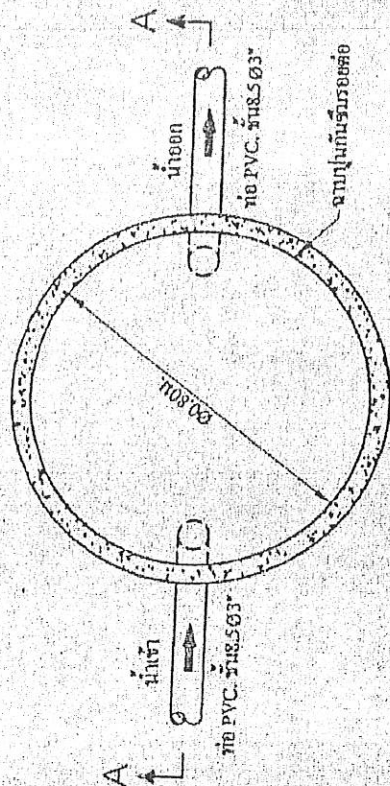

แปลนบ่อคักไจมัน

รูปถ่าย A - A

[illegible]




แบบที่ ๒

สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

แบบอังกฤษ

หน้า ๒๒

ประมาณ 5.50 เมตร

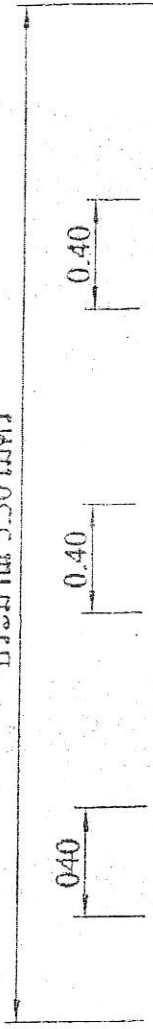

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"




น้ำเสีย


จาก โรงอาหาร




PVC Ø 3"



PVC Ø 3"



PVC Ø 3"



น้ำออกสู่  
ทางระบายน้ำสาธารณะ

PVC Ø 3"

ถึงคอกขยะ

ถึงคอกไขมัน 1 ถึงคอกไขมัน 2 ถึงคอกไขมัน 3

ถึงคอกไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

( สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน )

รายละเอียดประกอบแบบ

ถึงคอกไขมัน ถึงปูนซีเมนต์ถ้าเร่งรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. ( ผ่าซีเมนต์ ท้องตลาด )


ถึงคอกไขมันปูนซีเมนต์ถ้าเร่งรูป ขนาด 0.50 x 1.00 ม. ( ผ่าสังกะสีเบอร์ 28 ถ้าชอบ 0.05 ม. โดยรอบพร้อมเสริมสกรู )

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

| กรมควบคุมมลพิษ                          |                                    |                   |                |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|
| สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ( ส่วนบำบัดชุมชน ) |                                    |                   |                |
| โครงการ                                 | แบบมาตรฐานถังดักไขมันแบบวงกลมแบบดี | นายพรหม ธรรมรัตน์ | นายทวี น. วรรณ |
| ชื่อแบบ                                 | นายเจษฎา ธรรมรัตน์                 | นายทวี น. วรรณ    | นายทวี น. วรรณ |
| ชื่อแบบ                                 | นายทวี น. วรรณ                     | นายทวี น. วรรณ    | นายทวี น. วรรณ |
| ชื่อแบบ                                 | นายทวี น. วรรณ                     | นายทวี น. วรรณ    | นายทวี น. วรรณ |
| ชื่อแบบ                                 | นายทวี น. วรรณ                     | นายทวี น. วรรณ    | นายทวี น. วรรณ |



น้ำยาล้างจาน PVC.02-3

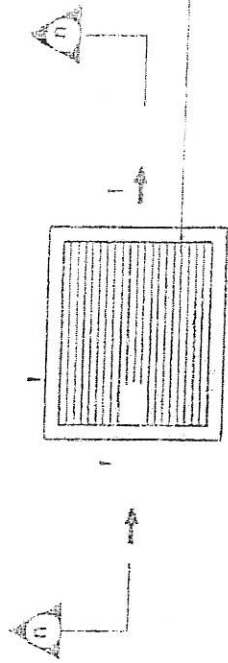


บ่อพักมีขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง ๐.๔๐x๐.๕๐ ม.  
พร้อมฝา (ทองคำ)

ค่าแรงเฉลี่ยที่คิดได้ ๕.๖๖ บาทต่อคนต่อวัน

แปลว่า อดทน

หน้าทึ่งอาภรณ์ PVC. ๑2 - 3

五、六

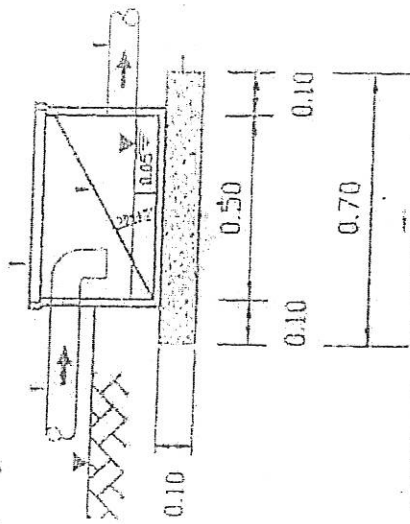

บอ<sup>๑</sup>ทริ<sup>๒</sup>เม<sup>๓</sup>น<sup>๔</sup>ค<sup>๕</sup>ี<sup>๖</sup> (ห<sup>๗</sup>ร<sup>๘</sup>อ<sup>๙</sup>ม<sup>๑๐</sup>ล<sup>๑๑</sup>ำ<sup>๑๒</sup>ร<sup>๑๓</sup>จ<sup>๑๔</sup>ู<sup>๑๕</sup>ป<sup>๑๖</sup>ร<sup>๑๗</sup>บ<sup>๑๘</sup>ิด<sup>๑๙</sup>ก<sup>๒๐</sup>ม<sup>๒๑</sup>จ<sup>๒๒</sup>า<sup>๒๓</sup>ด<sup>๒๔</sup> ๐.40x0.5011  
พ<sup>๒๕</sup>ร<sup>๒๖</sup>อ<sup>๒๗</sup>ม<sup>๒๘</sup>๒<sup>๒๙</sup> (ท<sup>๓๐</sup>อ<sup>๓๑</sup>ง<sup>๓๒</sup>ด<sup>๓๓</sup>ล<sup>๓๔</sup>า<sup>๓๕</sup>ด<sup>๓๖</sup>)

ข้อนี้ออกไปเข้าถังซักใบนั้น PVC ๑ 2"-3"

พ.ร.บ.อู่ท.ฉบับที่ ๕๔

[illegible]


ମୂଳ-ପ୍ରତିମା

แบบที่ ๓

สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

แบบดังกล่าวใช้  
ขนาด ๔ ลบ.ม./วัน

ท่อระบายอากาศ PVC Ø. 1 1/2"

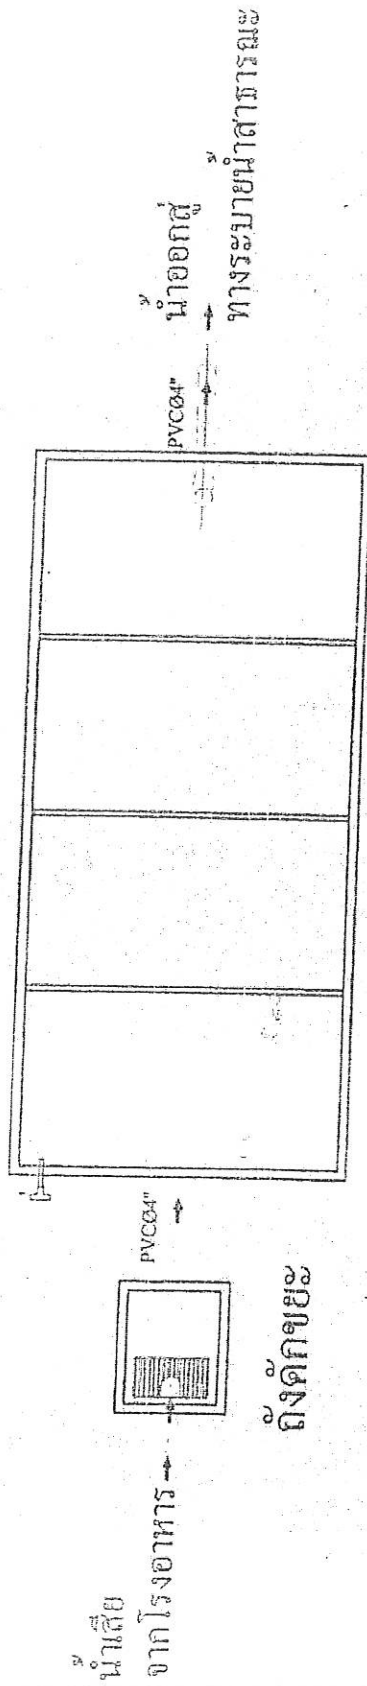

ถังดักไขมัน

## ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน


ถังดักขยะ ถึงปูนซีเมนต์สำเร็จรูปได้เหลี่ยม 0.50x0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)  
 ถังดักไขมัน ก่อนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. 7 วัน

| กรมควบคุมมลพิษ                               |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| สำนักจัดการคุณภาพอากาศ (ส่วนวิจัยและตรวจวัด) |                                          |
| โครงการ                                      | แบบก่อสร้างถังดักไขมันเสริมเหล็ก         |
| ออกแบบ                                       | นาย เจริญ สะอาดมาก นาย ทวีป ชวระอง       |
| เขียนแบบ                                     | นาย เฉลิม มณีรัตน์ นาย บรรพต แฉกกลิ่นพืช |
| ช่างภาพ                                      | นาย ณราย ทวีระกอบ                        |
| ช่างศิลป์                                    | นาย อนันต์ อธิรัตน์                      |



น้ำเสียจากโรงอาหาร

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1 1/2"

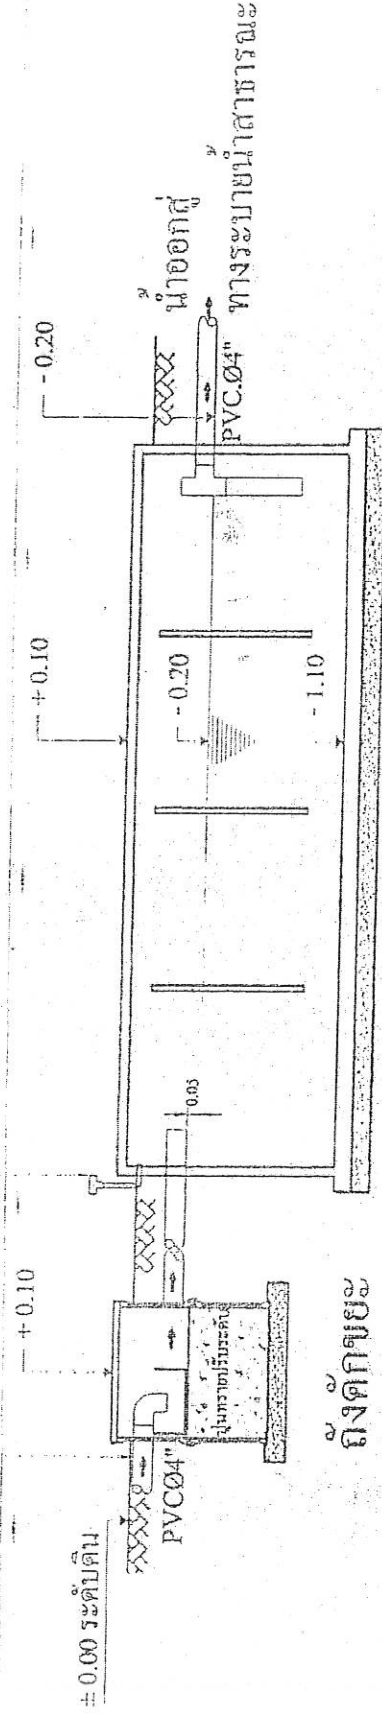

ถังตกไขมัน

## ถังตกไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังตกไขมัน ถังปูนซีเมนต์ดำรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40ม. (ผ่าซีเมนต์ ที่องศา)  
 ถังตกไขมัน คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน


| กรมควบคุมมลพิษ                               |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| สำนักงานจัดการคุณภาพอากาศ (ส่วนน้ำเสียชุมชน) |                                              |
| โครงการ                                      |                                              |
| แบบแปลน                                      |                                              |
| แบบมาตรฐานวิศวกรรมโยธา (ส่วนน้ำเสียชุมชน)    |                                              |
| ออกแบบ                                       | นาย เจริญ ธรรมานะกุล นาย พิทักษ์ ธรรมานะกุล  |
| เขียนแบบ                                     | นาย สมศักดิ์ ธรรมานะกุล นาย บรรพต ธรรมานะกุล |
| ตรวจสอบ                                      | นาย ธรรมานะกุล ธรรมานะกุล                    |
| อนุมัติ                                      | นาย ธรรมานะกุล ธรรมานะกุล                    |
| อนุมัติ                                      | นาย ธรรมานะกุล ธรรมานะกุล                    |



นำทั้งจากตัว PVC. ๔2"-3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับปลูกมะเขือเทศ 0.40x0.50 ม.  
พร้อมฝา(ของตลาด)

ท่อนำออกไปข้างตึกใหม่ PVC Ø 2"-3"

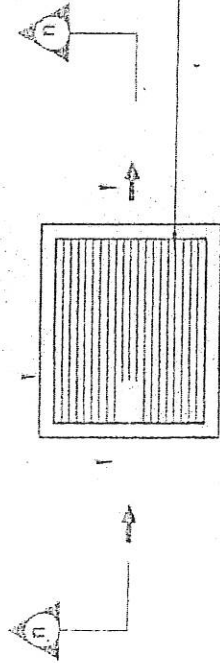

แปลถึงดึกขยะ

นำทั้งจากครัว PVC-๑2"-3"


५३७

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมฐานเรขาคณิตขนาด 0.40x0.50ม.  
พร้อมฝา(ทองตาด)

คณะกรรมการผู้พิทักษ์ ๐.๐๒๓

ท่อเ็นออกไปเข้างัดักเ็น PVC  $\phi$  2" - 3"

พ.ร.บ. ๒๕๕๗

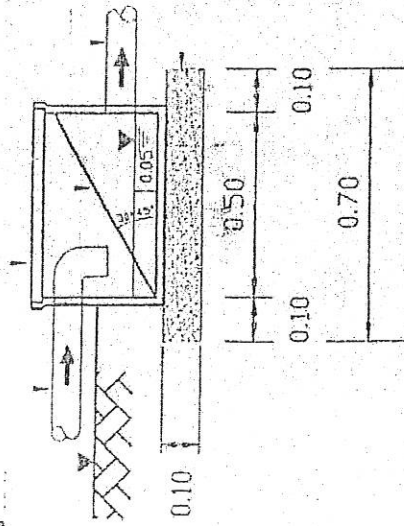[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय